


TG

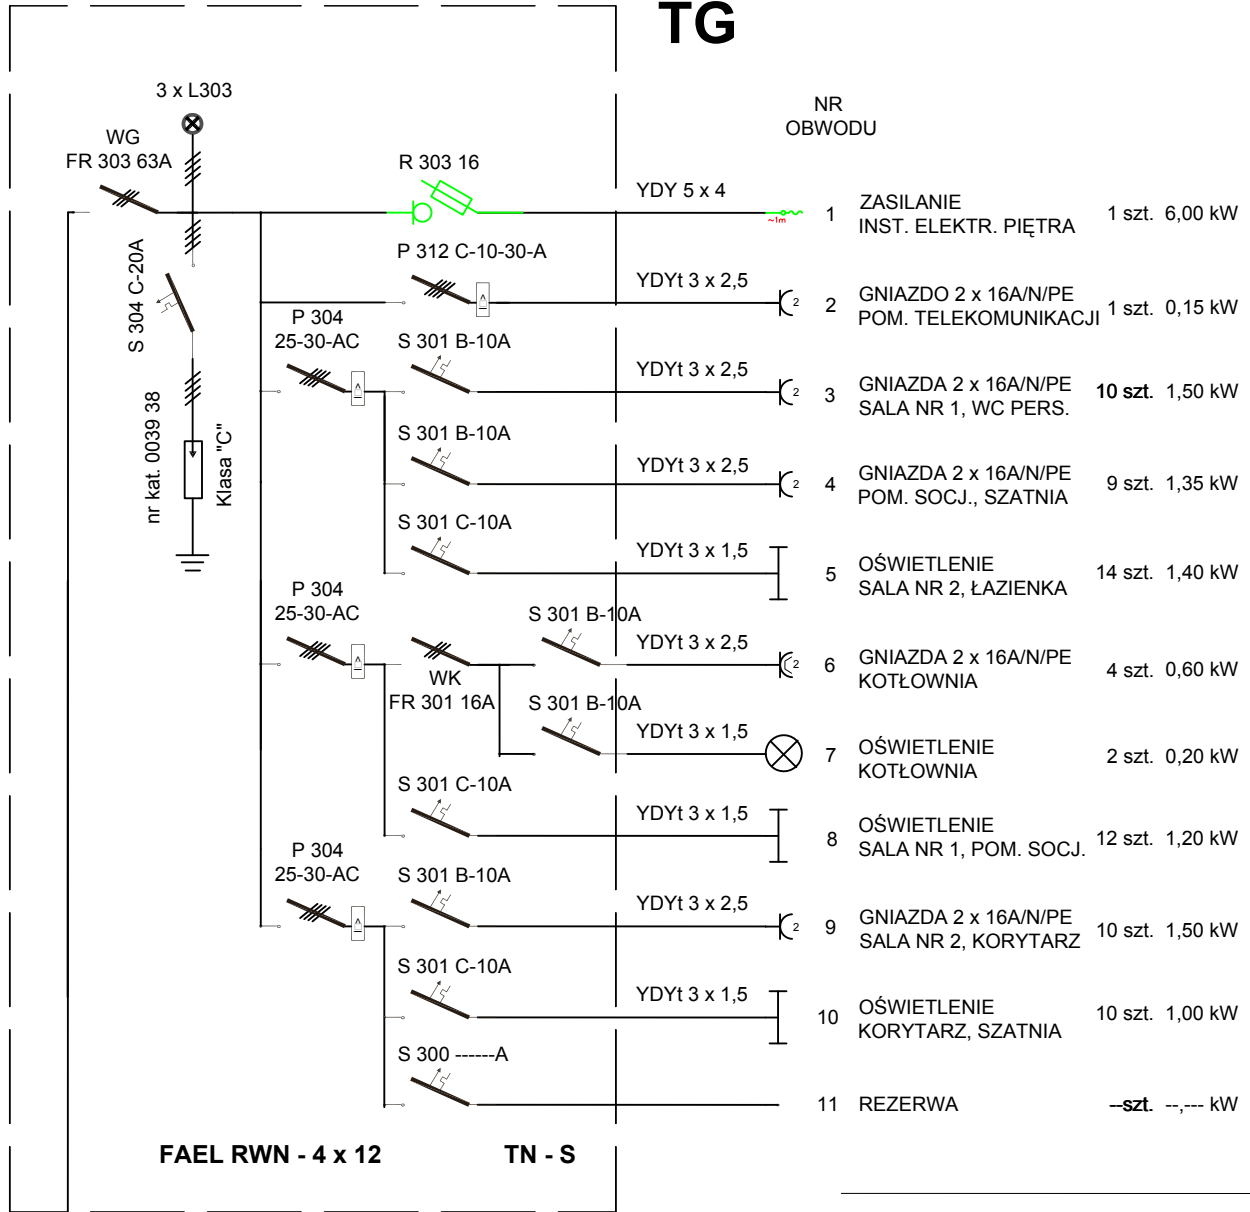

FAEL RWN - 4 x 12

TN - S

YKY 5 x 10 mm²

ZASILANIE

(zgodnie z częścią opisową i obliczeniową projektu)

PWP

WG - wyłącznik główny

WK - wyłącznik kotłowni

PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA:
SAMOCZYNNIE SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi = 14,90 kW

kj = 0,70

Pz = 10,00 kW

PKNRB Jan Miłowski 63-100 Śrem, ul. Kopernika 44 tel. (061) 28 34 984, kom. 798217614		
OBIEKT Adaptacja budynku na punkt przedszkolny Adres budowy - Dąbrowa, Inwestor - Urząd Miejski w Śremie		
TEMAT INSTALACJA ELEKTRYCZNA Tablica rozdzielcza TG		
PROJEKTANT	mgr inż. Jan Miłowski	
RYSOWAŁ		
Data: maj 2009	Skala: ---	Nr rys. E 1/2