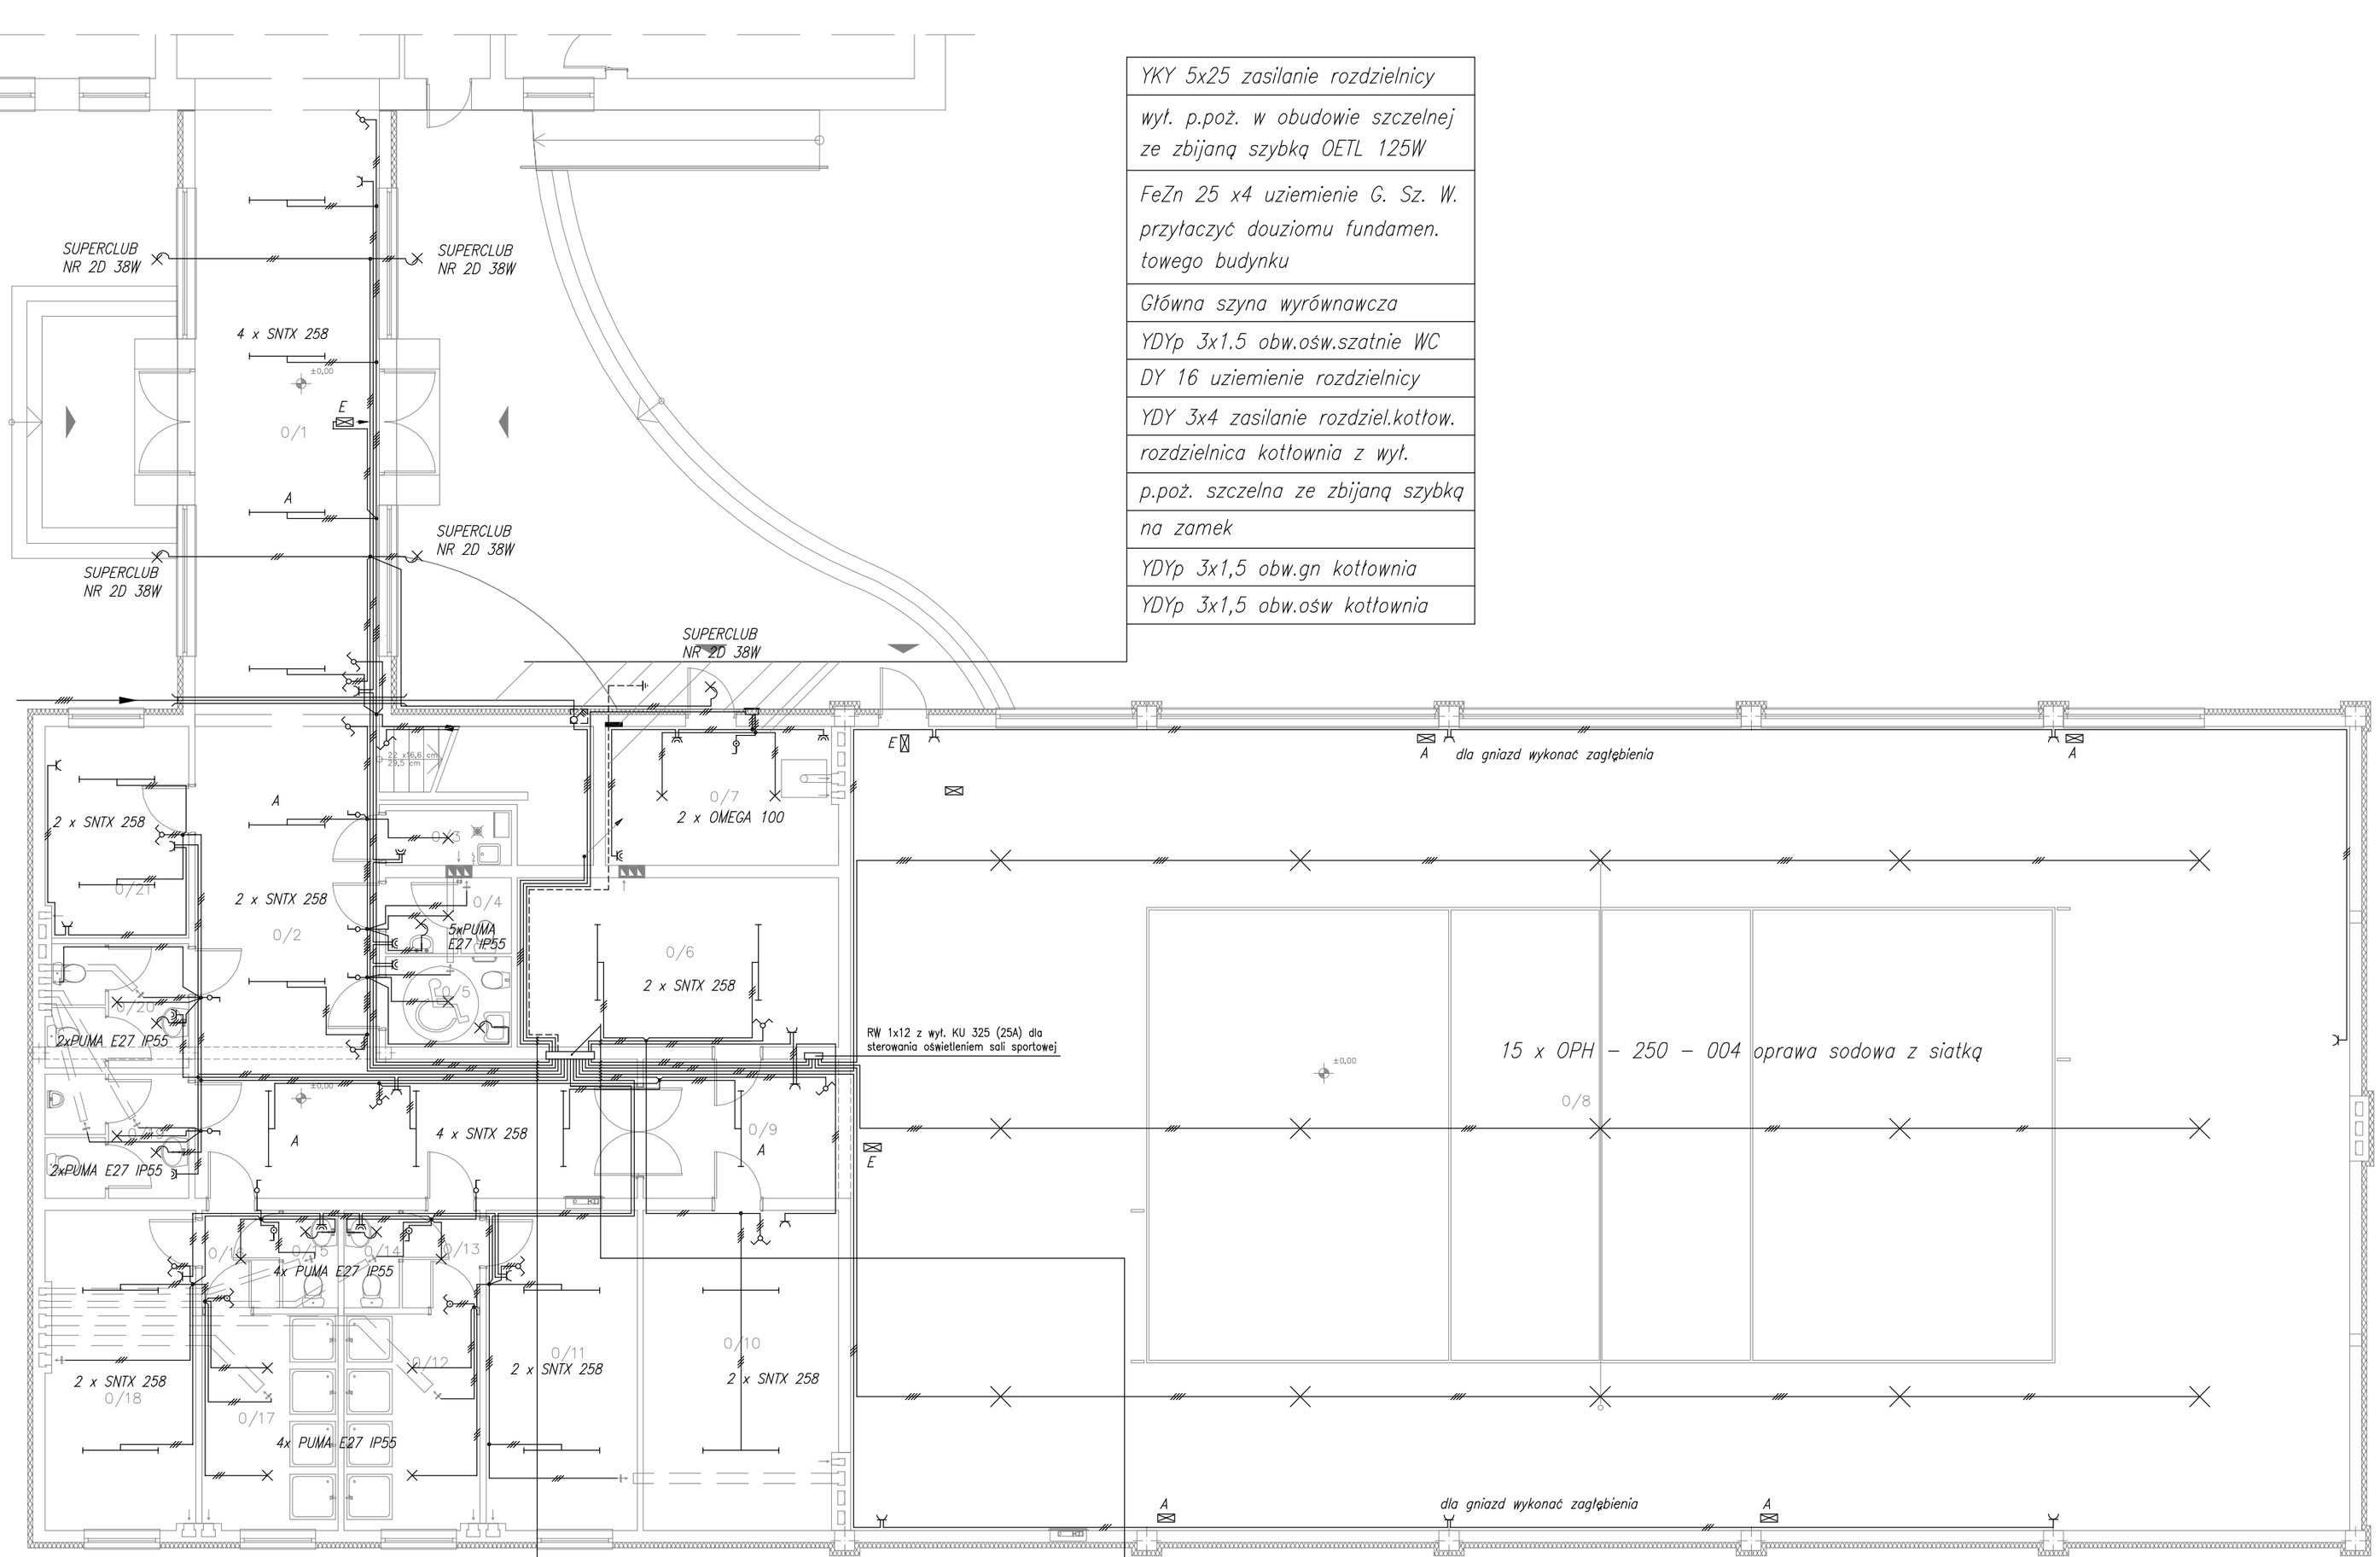

YKY 5x25 zasilanie rozdzielnicy
wył. p.poż. w obudowie szczelnej ze zbijaną szybką OETL 125W
FeZn 25 x4 uziemienie G. Sz. W. przyłączyć douziomu fundamen. towego budynku
Główna szyna wyrównawcza
YDYp 3x1.5 obw.ośw.szatnie WC
DY 16 uziemienie rozdzielnicy
YDY 3x4 zasilanie rozdziel.kottow.
rozdzielnica kottownia z wył.
p.poż. szczelna ze zbijaną szybką
na zamek
YDYp 3x1,5 obw.gn kottownia
YDYp 3x1,5 obw.ośw kottownia

YDY 3x4 zasilanie kottownia
YKY 5x25 zasilanie sali sportowej
YDY 5x6 zasilanie piętra
YDYp 4x2.5 obw.ośw.komunka.+A
YDYp 3x2.5 obw.gn.soc.komunika.
YDYp 3x1.5 obw.zewnętrzne
YDYp 3x1.5 obw.ośw.soc.komunika.
YDYp 3x2.5 obw.gn.pokój nauczy.
YDYp 3x2.5 obw.gn.WC
YDYp 3x1.5 obw.ośw.pokój WC

RW – 4x24 rozdzielnica
YDYp 3x1.5 obw.ośw.magazyny
YDYp 3x2.5 obw.ośw.sala sportowa
YDYp 3x2.5 obw.ośw.sala sportowa
YDYp 3x2.5 obw.ośw.sala sportowa
YDYp 3x2.5 obw.gn.sala sportowa
YDYp 3x2.5 obw.gn.sala sportowa
YDYp 3x1.5 obw.ośw.magazyny
YDYp 3x1.5 obw.ośw.szatnie WC
YDYp 3x1.5 obw.gn.szatnie WC

A – oprawy z modułem awaryjnym

E – oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego z piktogramem "Wyjscie ewakuacyjne"

RZUT PARTERU

SKALA: 1:100
FAZA: P.B.W.
DATA: 09.08r.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
SALA SPORTOWA
Bodzyniewo, dz. ne ewid. 55/2

BRANZA: ELEKTR.

INWESTOR :
GMINA ŚREM
Pl. 20 Października1

PROJ. mgr inz. Jan Miłowski Upr. nr 21/PW/94

OPR. tecnh. elektr. Zbigniew Złotkowski

PRACOWNIA PROJEKTOWA
M.K.M. OSTOJSCY s.c.
63-100 Śrem, ul. Farna 21 tel/fax (061) 28-30-419

E.2
NR RYS.