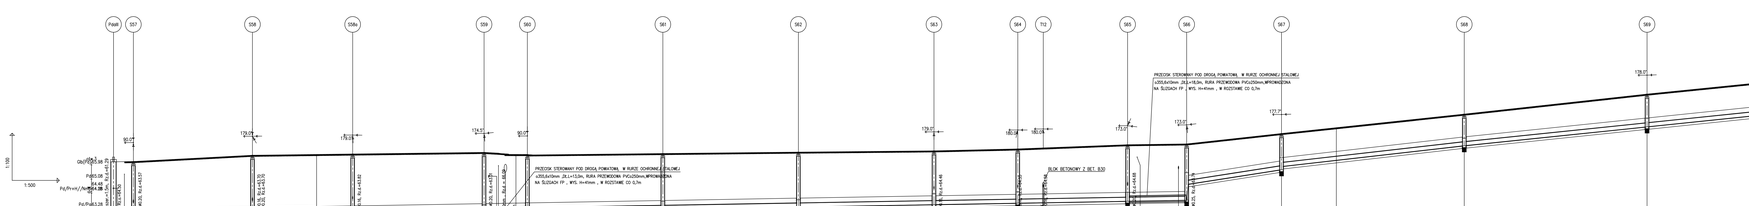

U W A G I :

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z MIEJSCEM ICH WYKONYWANIA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI DOJAZDU DO PRZEDMIOTU W PROJEKCIE, WARUNKÓW TERENOWYCH, STANU TECHNICZNEGO DOJAZDÓW, ORAZ ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAKRESEM PRAC I ICH SPECYFIKĄ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NIEMOŻNOŚCI WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z PROJEKTEM LUB WYSTĄPIENIA INNYCH OKOLICZNOŚCI MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA JAKOŚĆ I TERMINOWOŚĆ WYKONANIA ROBÓT NALEŻY PRZED ICH WYKONANIEM ZGŁOSIĆ NA PISMIE DO PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. NIEZGŁOSZENIE TYCH OKOLICZNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH SKUTKUJE UTRATĄ PRAWA DO ROSZCZEŃ W TYM ZAKRESIE.
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY ZLOKALIZOWAĆ ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU I ZABEZPIECZYĆ JE PRZED USZKODZENIEM. W PRZYPADKU KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT PROJEKTANTOWI W CELU USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA KOLIZJI. W PRZYPADKU USZKODZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ EKSPLOATUJĄCĄ DANE UZBROJENIE.
3. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE MOGĄ BYĆ WPROWADZANE TYLKO W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM I INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO. ZMIANY TE MUSZĄ BYĆ ODNOTOWANE W DZIENNIKU BUDOWY I ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZWALNIAJĄ GO Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH SKUTKI.
4. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY WYTYCZYĆ OBIEKTY I ZEBRANĄ DOKUMENTACJĘ PRZEKAZAĆ KIEROWNIKOWI BUDOWY. WYTYCZENIE OBIEKTÓW NALEŻY WYKONAĆ W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA WŁAŚCICIELA TERENU. PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT TEREN NALEŻY UPORZĄDKOWAĆ.
5. **ZŁĄCZE PVC KIELICHOWE O ŚCIANCE LITEJ Z WYDUZONYM KIELICHEM O GŁĘBOKOŚCI LUBU** (TAM GDZIE NIE ZAZNACZONO INACZEJ) NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
6. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
7. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
8. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
9. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
10. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
11. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
12. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
13. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
14. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
15. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
16. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
17. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
18. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
19. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.
20. **ZŁĄCZE KIELICHOWE** NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU PRODUCENTA RURY. KAŻDY ODCINEK RURY MUSI BYĆ OZNACZONY W SPOSÓB TRWAŁY I CZYTELNY. ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRZENIKANIE GRUNTU DO WNĘTRZA RURY.

Jednostka projektująca	**PRACOWNIA PROJEKTOWA JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK** **UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAŃ** tel. 0 606 480 480 NIP 7781......
OBIEKT: MECHLIN - DĄBROWA gm. SIEM	Nazwa rys.:
BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI MECHLIN - DĄBROWA GMINA SIEMYSŁOWICE W M. MECHLIN - DĄBROWA	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU SANITARNEGO OWC- PoDK-1(573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673)
Stadium dokumentacji: **PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY**	Branża: **INSTALACJE SANITARNE** (instalacje i konstrukcje)
Projektował: mgr inż.JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK UPR/WK/2012/PO/00	podpis 02.2007	Skala: **1:100/500**
Opracował: JAN OLEK UPR/WK/2012/PO/00	podpis - 02.2007	Nr rys.: **19**