



Głębokość ułożenia kabli w ziemi.

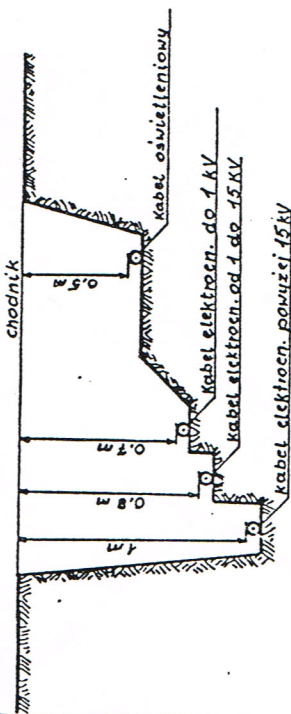


Zabezpieczenie kabla w rowie.

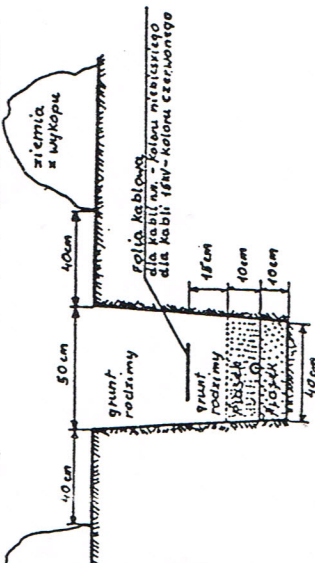


Skrzyżowania linii kablowych.

a) do 1kV.


b) powyżej 1kV.

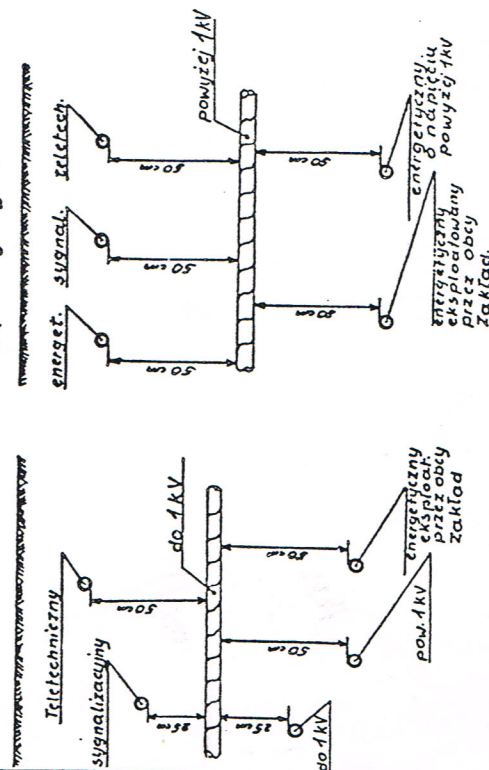

Przejście pod jezdnią.

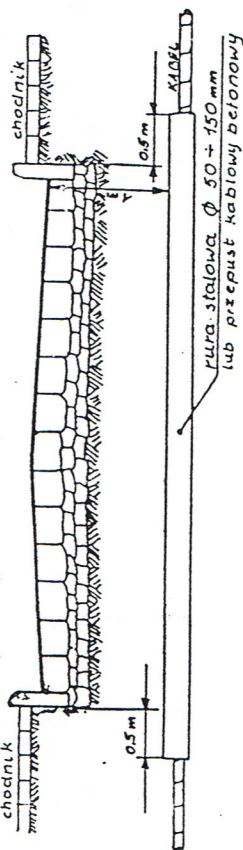


Skrzyżowanie kabla z rurociągami (gazowym, wodnym, cieplnym).

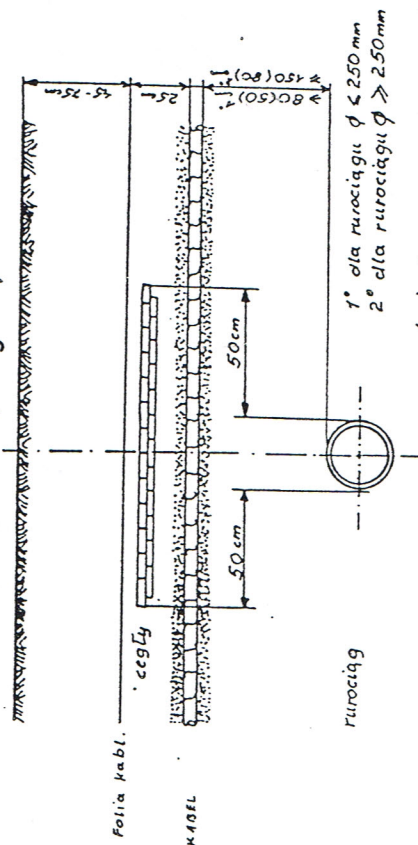

() dopuszczalna zmniejszenie odległości do podanej w nawiasie, pod warunkiem zasładowania pełnej osiowy kabla.

Odległości poziome przy równoleżeniu.

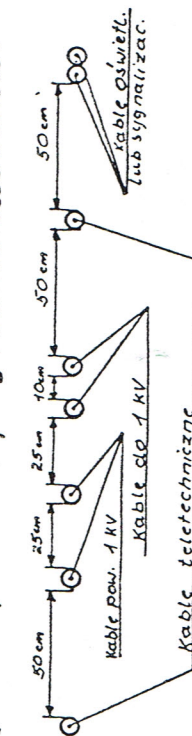

UKŁADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

wg PN-76/E-05125

Rysunek