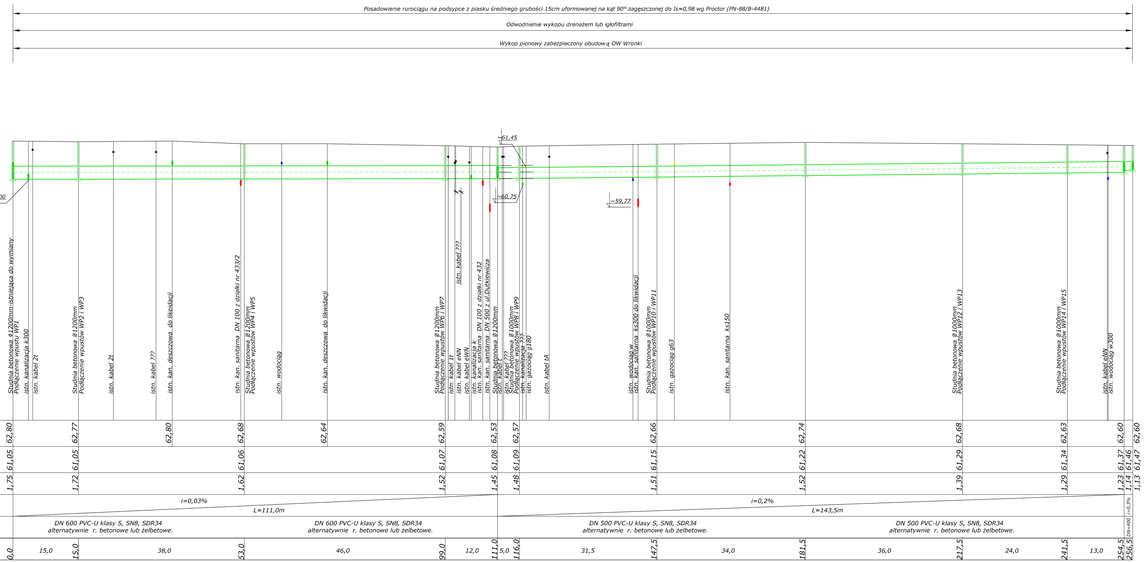
Posadowienie rurociągu na podsypce z piasku średniego grubości 15cm uformowanej na kąt 90° zagęszczonej do Is=0,98 wg Proctor (PN-88/B-4481)
Odwodnienie wykopu drenażem lub igłofiltrami
Wykop pionowy zabezpieczony obudową OW Wronki
PP= 50,00 m npm
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna dna proj. kanalizacji
Głębokość od terenu istniejącego
Proj. spadek rurociągu, długość
Materiał, średnica rurociągu
Odległość
i=0,03%
L=111,0m
i=0,2%
L=143,5m
DN 600 PVC-U klasy S, SN8, SDR34 alternatywnie r. betonowe lub żelbetowe.
DN 500 PVC-U klasy S, SN8, SDR34 alternatywnie r. betonowe lub żelbetowe.
Studnia betonowa Ø 1200mm Podłączenie wpustów WP1 i WP2
Studnia betonowa Ø 1200mm Podłączenie wpustów WP3 i WP4
Studnia betonowa Ø 1200mm Podłączenie wpustów WP5 i WP6
Studnia betonowa Ø 1200mm Podłączenie wpustów WP7 i WP8
Studnia betonowa Ø 1000mm Podłączenie wpustów WP9 i WP10
Studnia betonowa Ø 1000mm Podłączenie wpustów WP11 i WP12
Studnia betonowa Ø 1000mm Podłączenie wpustów WP13 i WP14
Studnia betonowa Ø 1000mm Podłączenie wpustów WP15 i WP16
Studnia betonowa Ø 1000mm Podłączenie wpustów WP17
istn. kabel WN
istn. kabel ??
istn. kabel ZT
istn. kabel ???
istn. kan. sanitarna DN 100 z dżelki nr 431/2
istn. kan. sanitarna DN 100 z dżelki nr 432
istn. kan. sanitarna Ø 1200mm
istn. kan. sanitarna Ø 1000mm
istn. kan. sanitarna Ø 1000mm
istn. kan. sanitarna Ø 1000