	SPRAWOZDANIE Z BADANIA	21.09.2016
os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznań Tel. 605 555 749	KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-EN 933-1:2000)	zał. nr 8.4

NR OTWORU: 13

Analiza sitowa

LOKALIZACJA:


Śrem

GŁĘBOKOŚĆ POBRANIA: 1,0 m p.p.t.

RODZAJ GRUNTU:

Pd

Piasek drobny

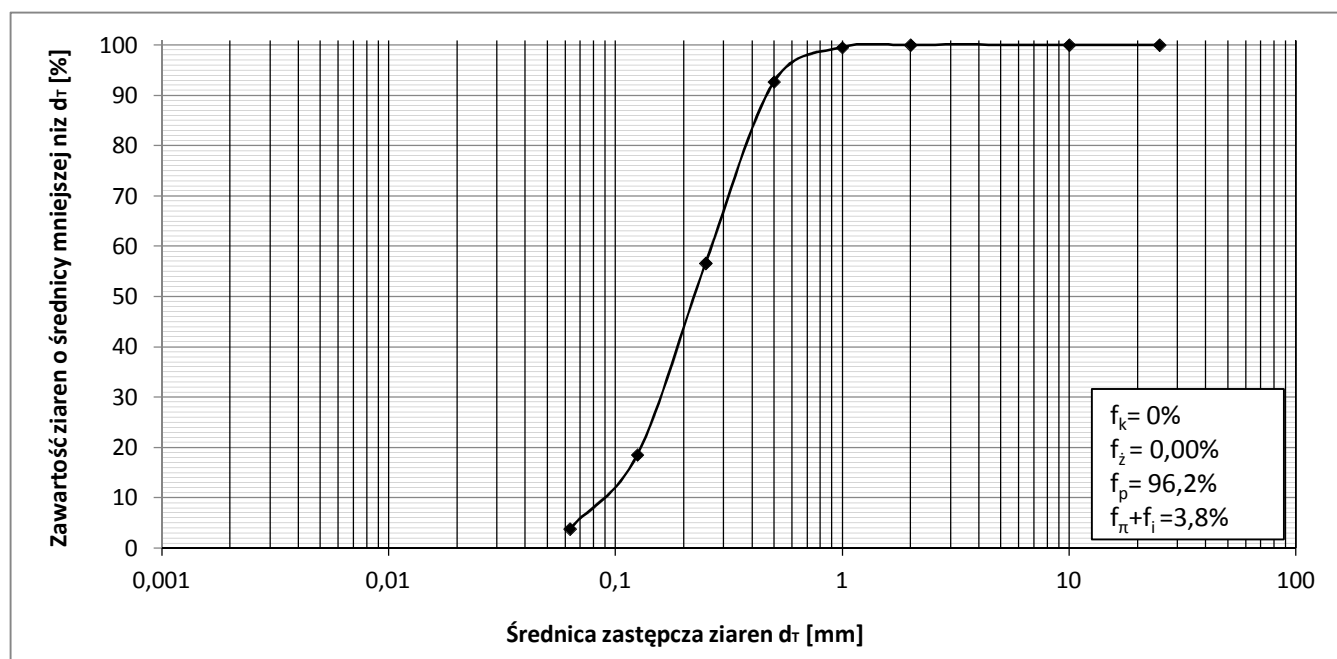

sito	zawartość [%]	przech. [%]
40	0,00	100
25	0,00	100,00
10	0,00	100,00
2,0	0,00	100,00
1,0	0,50	99,50
0,5	6,83	92,67
0,25	36,03	56,64
0,1	38,10	18,54
0,063	14,74	3,81
0,063>	3,81	0,00