



SPRAWOZDANIE Z BADANIA

data
19.09.2016

Os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznań

KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-EN 933-1:2000)

Zał. nr 8.1

NR OTWORU: 3

Analiza sitowa

OBIEKT:

Śrem


NR PRÓBY: -

GLĘBOKOŚĆ POBRANIA: 2,0 m p.p.t.

RODZAJ GRUNTU:

Ps + Ż

Piasek średni+
żwir

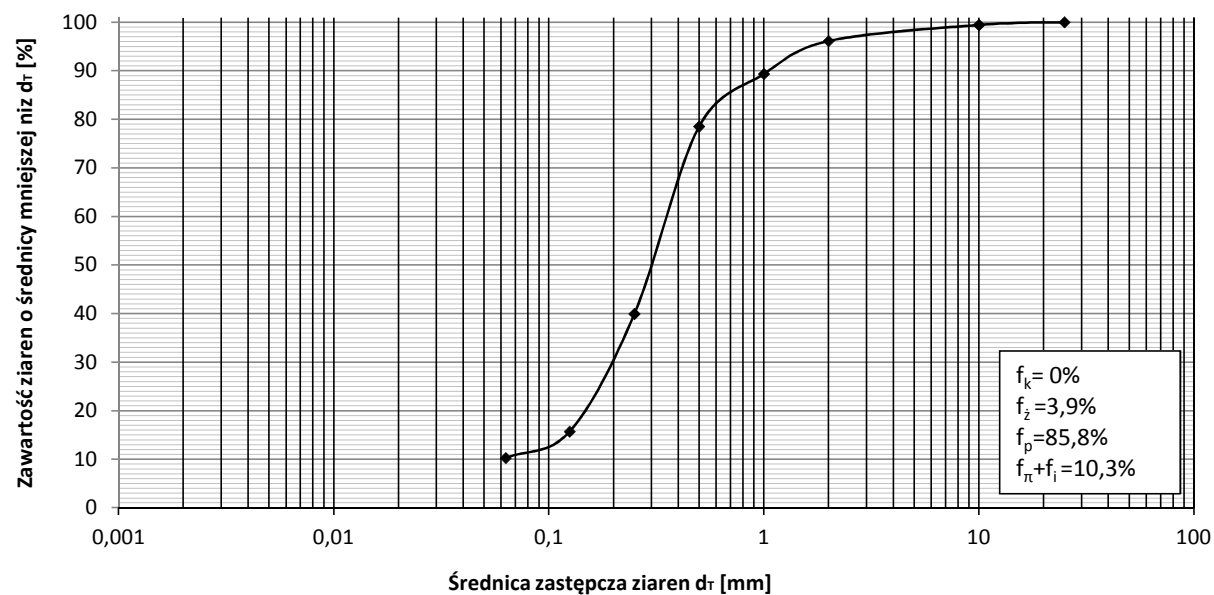

sito	zawartość [%]	przech. [%]
40	0,0	100
25	0,0	100,00
10	0,6	99,45
2,0	3,3	96,13
1,0	6,8	89,35
0,5	10,8	78,53
0,25	38,6	39,94
0,1	24,2	15,71
0,063	5,4	10,26
0,063>	10,3	0,00