


WYSZCZEGÓLNIENIE

- 1 - Rura PE Ø63, SDR11
- 2 - Złączka PE - stal Ø 63 / 2" - 2 szt.
- 3 - Zawór kulowy odcinający 2" - 2szt.
- 4 - Nypel 2" - 3 szt.
- 5 - łącznik wodomierza 2" - 2 szt.
- 6 - Wodomierz Altair D50 - 1 szt.
- 7 - Zawór kulowy spustowy 2" - 1 szt.
- 8 - Zawór zwrotny antyskażeniowy 2" - 1 szt.

UWAGA:  
Wymiary podano w cm

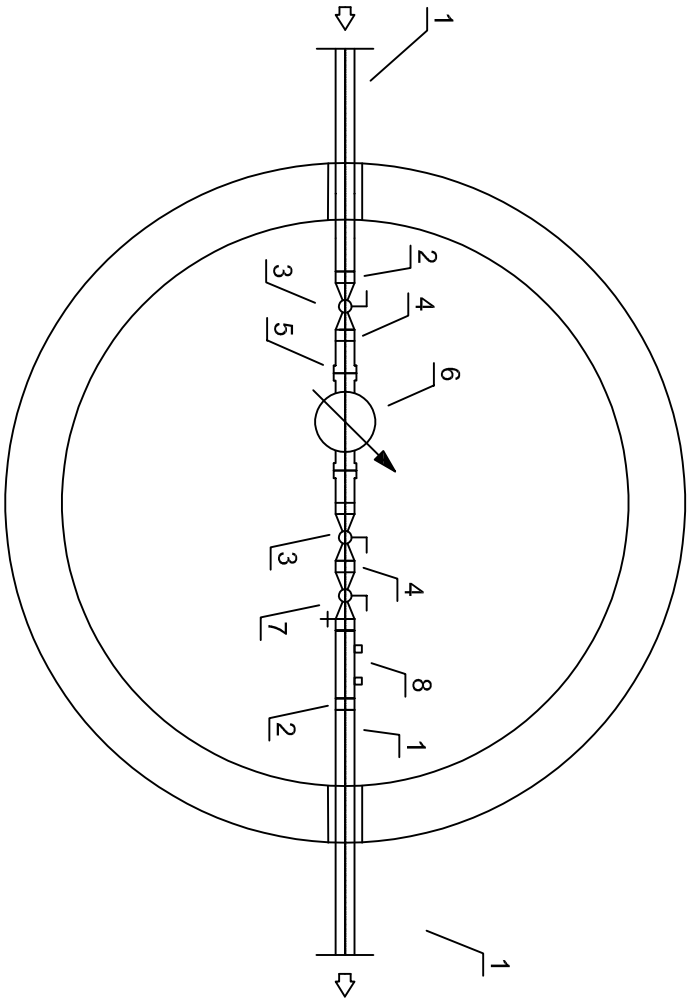

NADZORY, KIEROWANIE BUDOWAMI, WYKONAWSTWO WOD-KAN STANISŁAW DOMALSKI ul. Nowa Strzelnica 5/11, 63-100 Śrem					
inwestor:	Gmina Śrem Pl. 20 Pułkownika 1, 63-100 Śrem				
obiekt:	Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji deszczowej				
adres:	Śrem, ul. Malczewskiego dz. nr ewid. 171, 60, 59/1, 58/3, 57/3, 56/2, 56/1, 55, 67				
branża:	Sanitarna				składc:
temat: projektu:	SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ DN1200				-----
projektant:	imię i nazwisko	nr uprawnień:	data:	podpis:	nr rys. <b>7</b>
opracował:	IRENEUSZ SZALERA	KUP/0069/PW005	11.2019		
	STANISŁAW DOMALSKI	256/PW/94	11.2019		